



Załącznik 5 do OPZ – Mapa możliwych do realizacji dodatkowych połączeń skrótnych

Zamawiający dopuszcza realizację 4 dodatkowych połączeń skrótnych pomiędzy węzłami dystrybucyjnymi:


- 1) Bojanów – Zmysłów – około 10,1km¹
- 2) Laszczyny – Grzęska – około 11km¹
- 3) Nozdrzec – ZR w relacji Dynów-Dylągowa – około 5,1km¹
- 4) Mała – Brzeziny – około 7,6km¹

Połączenie skrótnie należy wykonać zgodnie z wymaganiami dla sieci dystrybucyjnej. Pomędzy węzłami w celu realizacji połączenia skrótnego należy wybudować światłowód jednomodowy o minimum 12 włóknach zgodnie z wymaganiami dla sieci dystrybucyjnych.


¹ Długość szacunkowa kanalizacji na podstawie topografii połączeń drogowych.




Rys 1. Mapa województwa z połączeniami skrótnymi

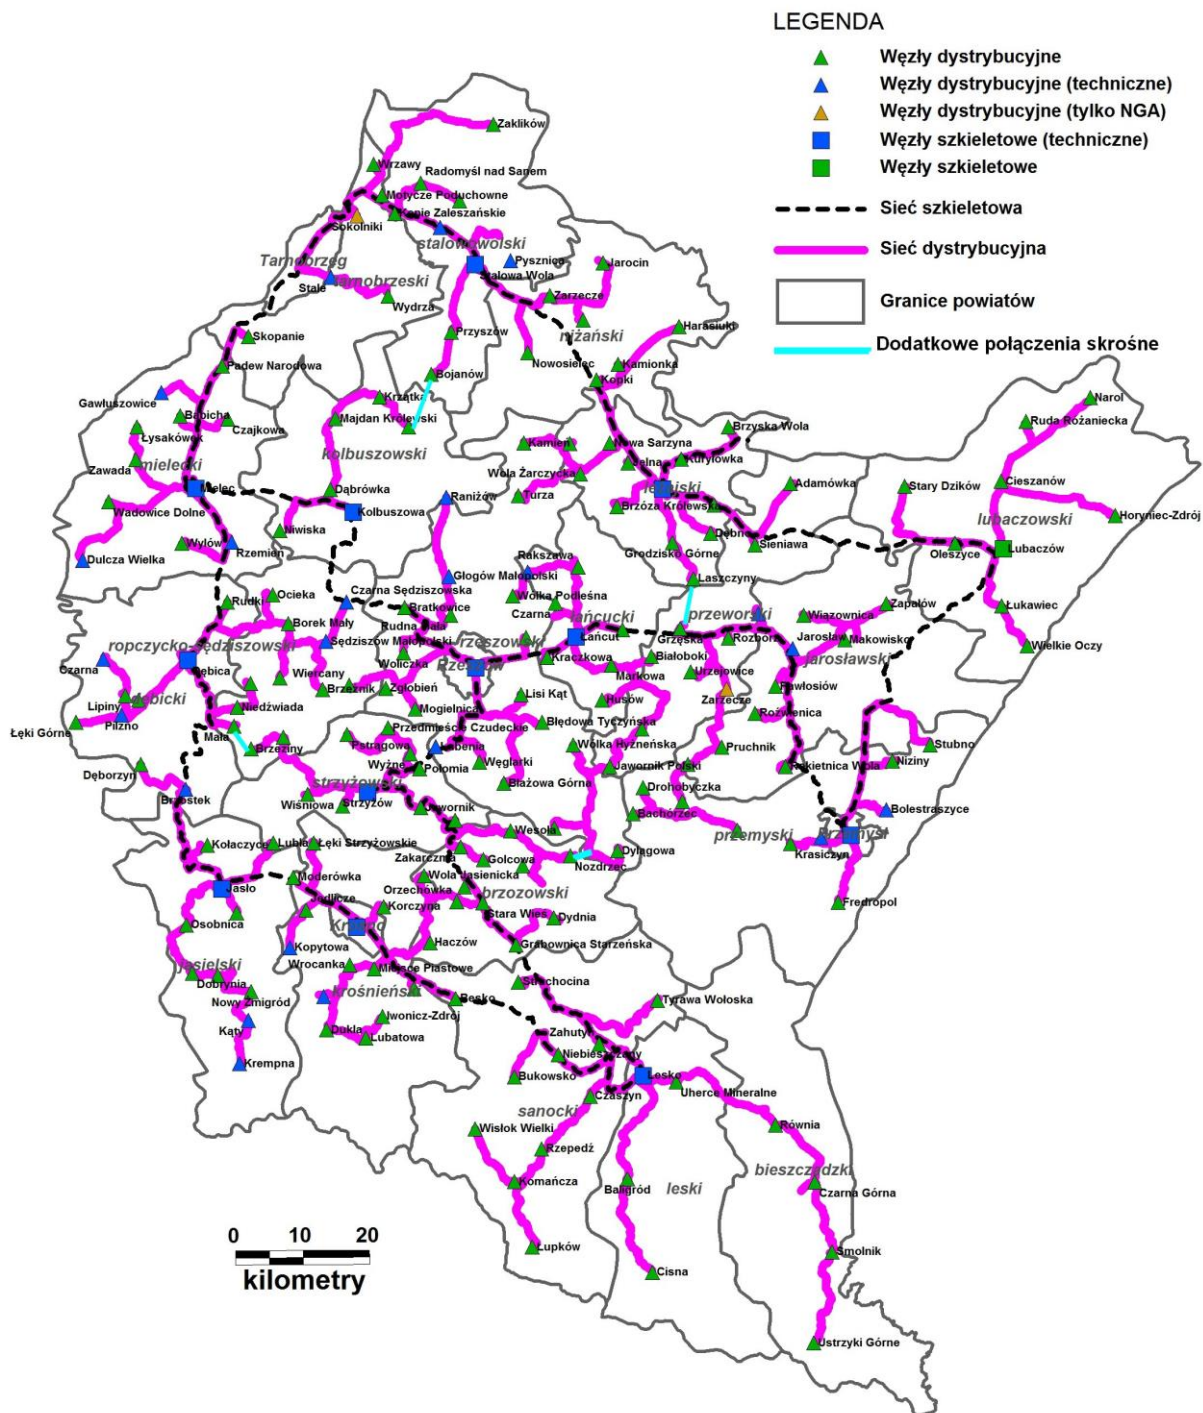

Rys 2. Mapa Bojanów – Zmysłów

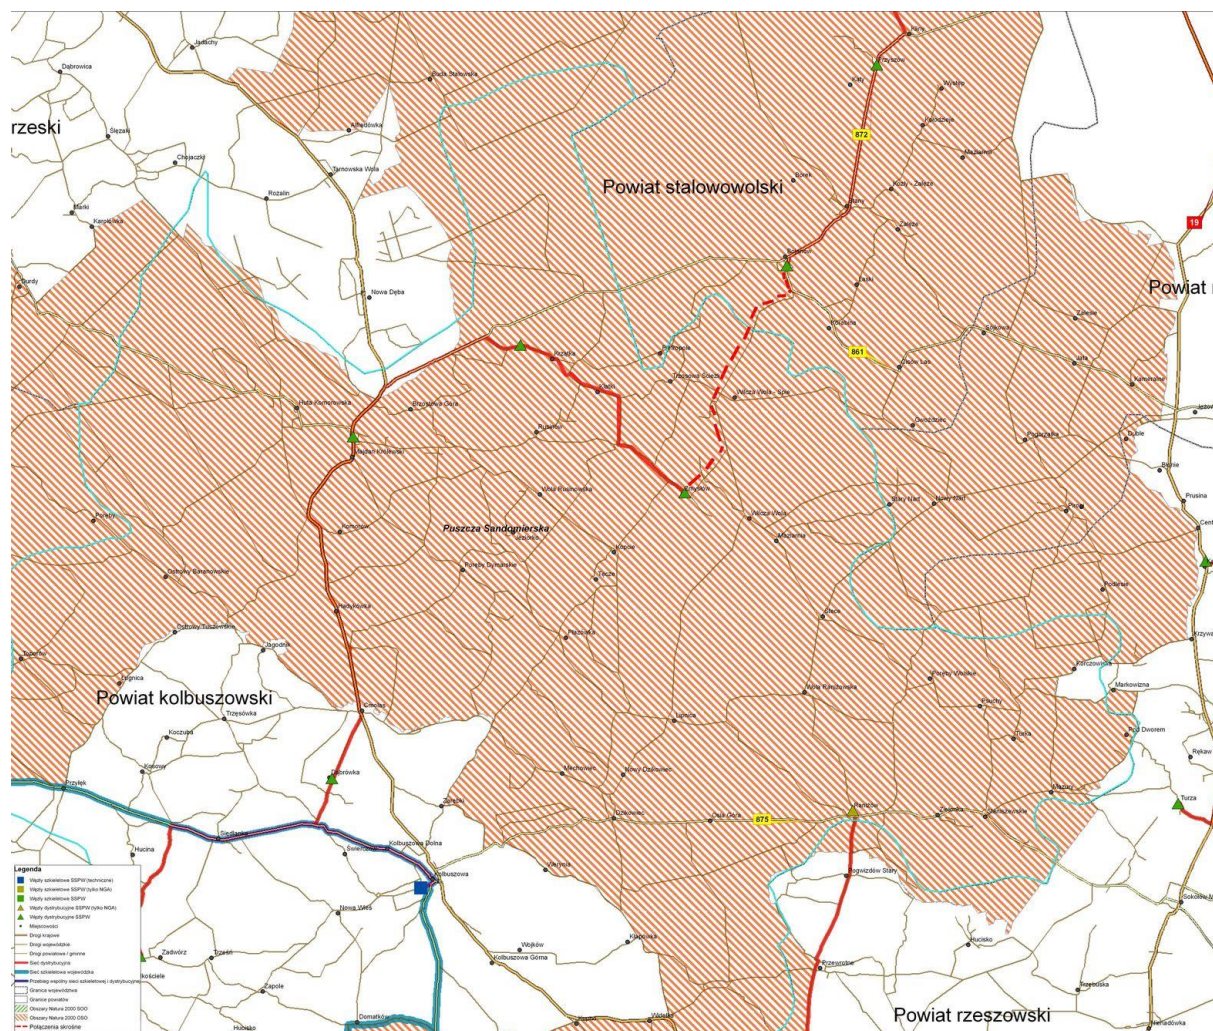

Rys 4. Mapa Nozdrzec – ZR w relacji Dynów-Dylągowa

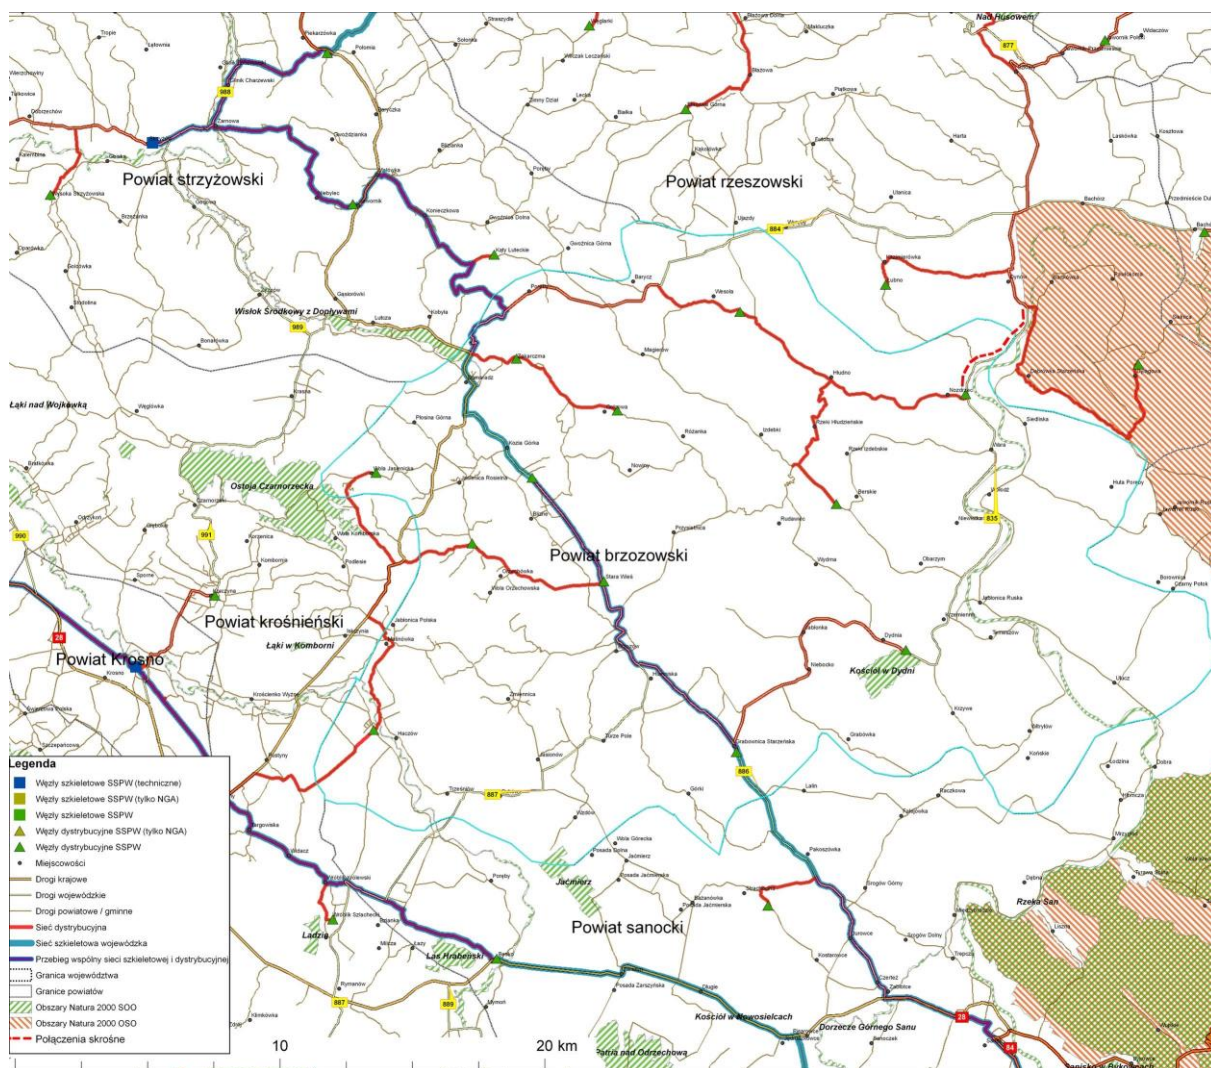

Rys 5. Mapa Mała – Brzeziny

